

1


1

PODWIERT STEROWAN
POD DROGĄ GMINNĄ

DISNEY STATION

mgr inż. Jerzy Władysław
Naczelnik Wydziału Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa

[illegible]

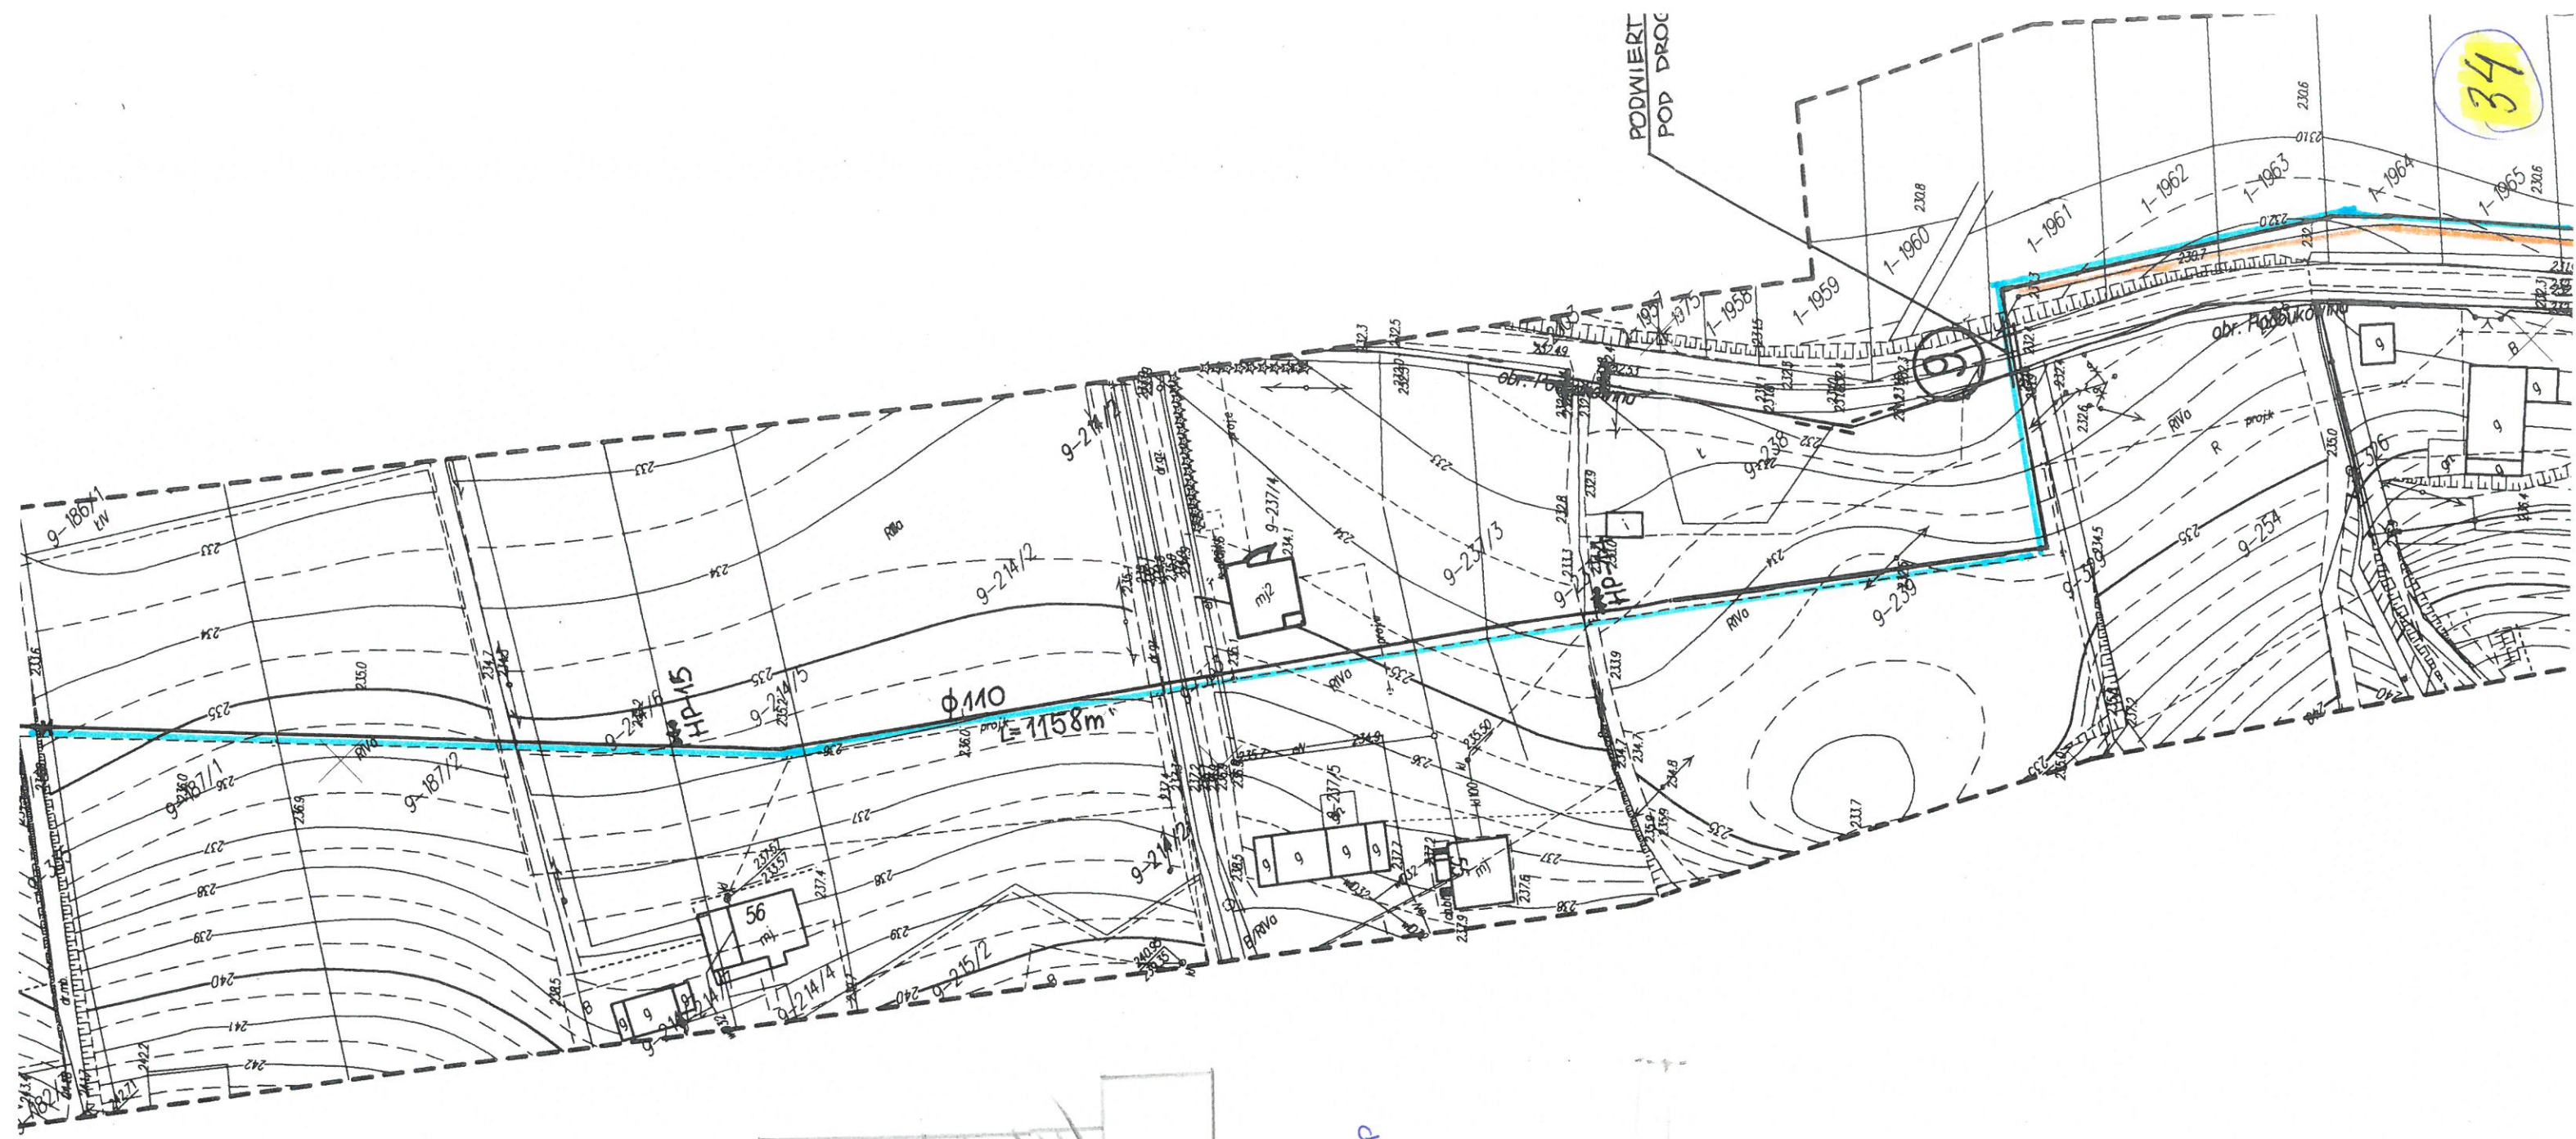

istniejaca siec - I etap

siec radiologiczna do wykonania - II etap



PODWIERT STEROWANY Ø 160 x 9,5 PE L=4 m
POD ROWIEM

istniejąca sieć - I etap

sieć wodociągowa do wykonania
- II etap

39